
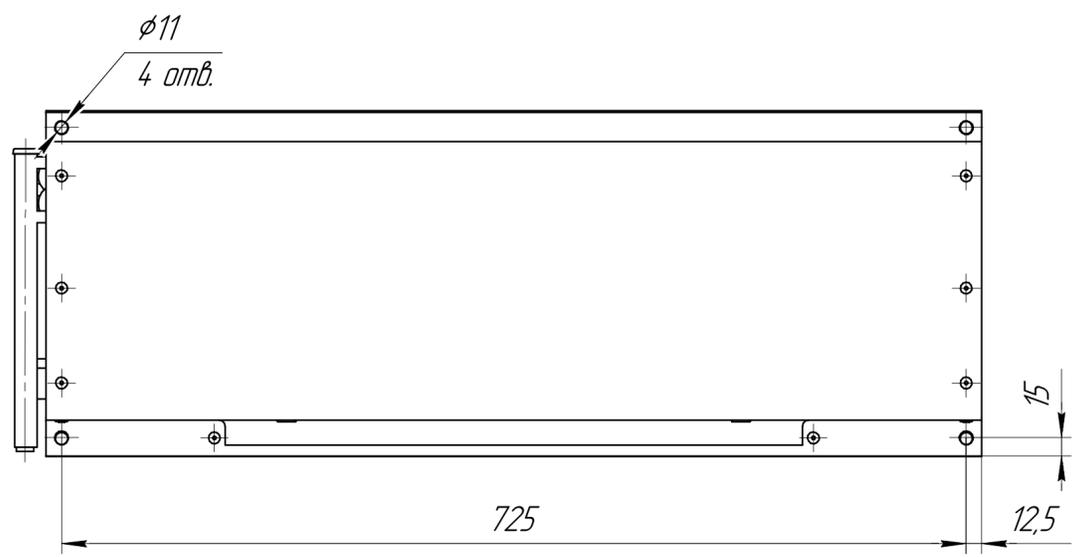
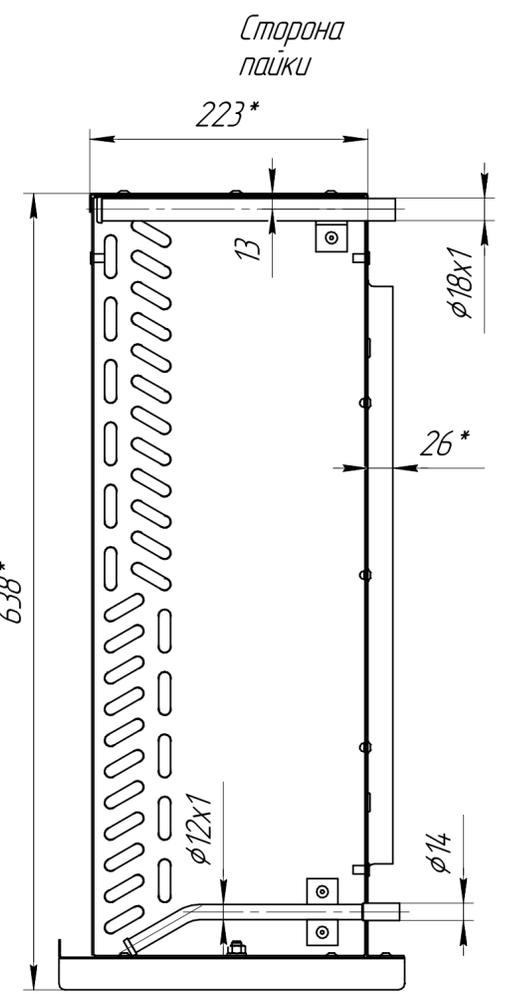
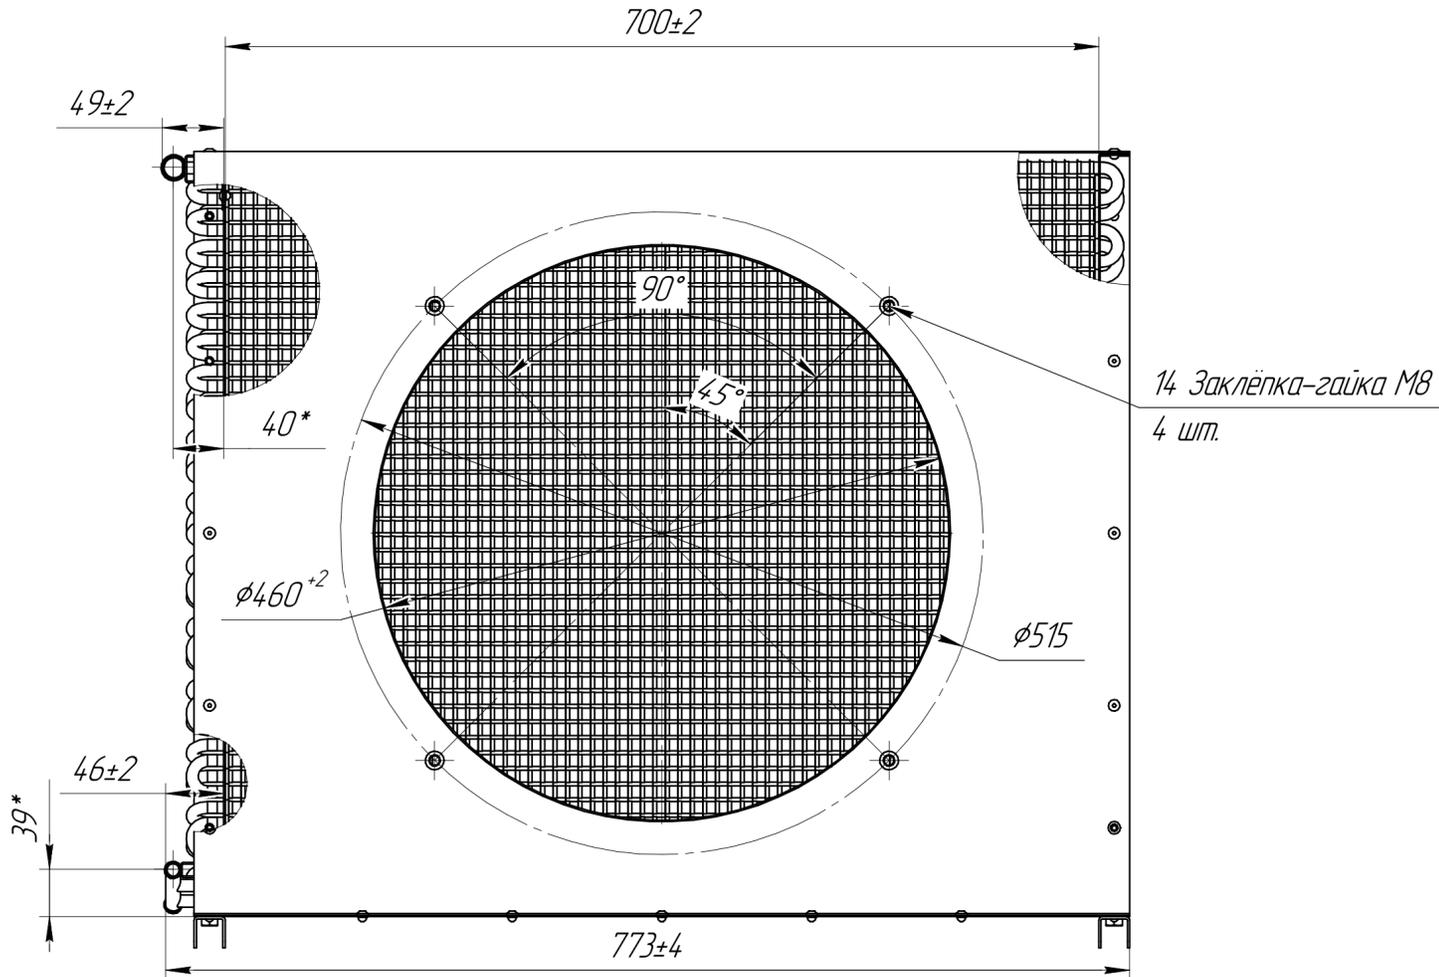


СВ М-63.00.000

Геометрия	Трубка	Материал доковин	Материал корпуса	Шаг ламели, мм	Толщина фольги, мм	Старое обозначение
25x21,65	φ9,52x0,3 ^①	Оц-1,2	Оц.-1,2	2,1	0,1 ^①	МРС-63.00.000

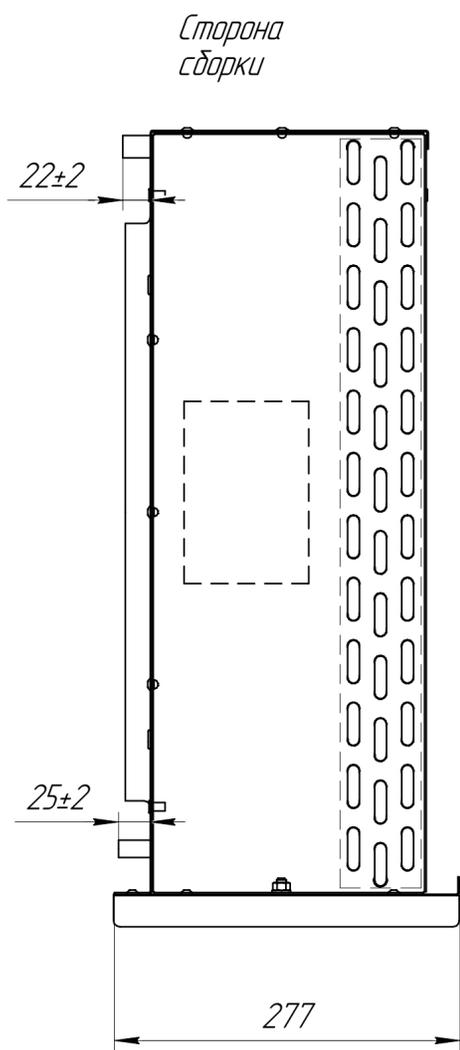

- 1*Размеры для справок.
- Н14;h14 ±1/2Т14
- Перед пайкой внутреннюю поверхность очистить от грязи и возможных металлических частиц.
- После пайки батарею испытать на герметичность давлением сухого воздуха 30bar под уровнем прозрачной воды с температурой 40 С в ванне, имеющей подсвет.
- При хранении и транспортировании концы заглушить.

2	ИИ 8-1	26.02.2021
1	ИИ 12-2	19.03.2020
Изм. Лист	№ док.ум.	Подп.
Разраб.	Смирнов	27.02.2018
Проб.		
Т.контр.		
Н.контр.		
Утв.		

СВС М-63.00.000 СВ

Конденсатор Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
	Лист	Листов	1

Перв. примен.

Справ. №

Инд. № д.д.д.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.