


BC-OS-H3-42 00 000CB

Инд. № подл.	Погр. и дата	Взам. инд.	Инд. № докум.	Погр. и дата	Взам. инд.	Инд. № подл.
Спроект. №						Перв. примен.

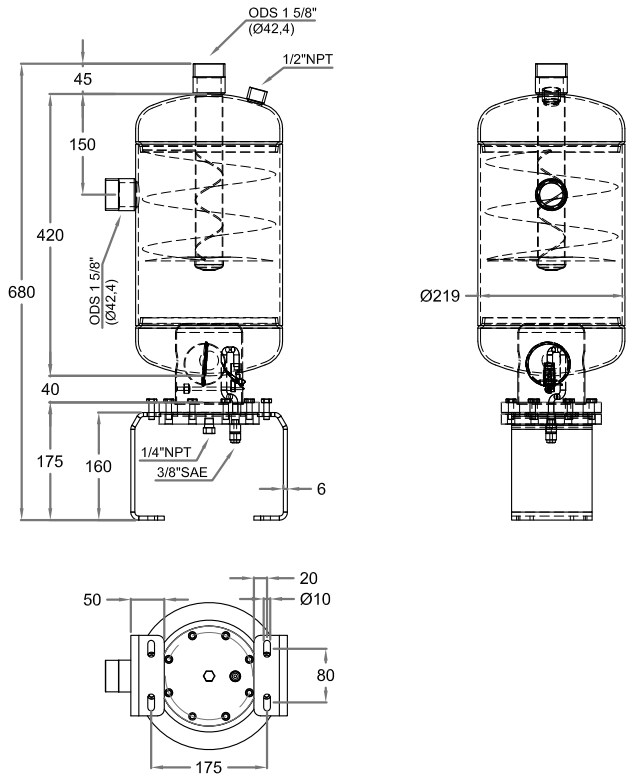

Технические характеристики

- 1. Рабочее давление МПа (кг / кв.см) 3,3 (33)
- 2. Расчетное давление МПа (кг / кв.см) 3,3 (33)
- 3. Пробное давление МПа (кг / кв.см) 4,8 (48)
- 4. Расчетная температура стенки С -20 / +130
- 5. Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящейся под давлением С -20
- 6. Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1007-76) IV малоопасный
- 7. Группа сосуда (по ОСТ 26.294-94) 3
- 8. Срок службы лет, не менее 10
- 9. Внутренний объем, л 14,5

Технические требования

- 1. Сварочные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока Св 08Г2С ГОСТ 3382-74. Кроме мест, обозначенных особо.
- 2. В сварных соединениях не допускаются:
 - 2.1 Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины, выявленные при микроисследовании;
 - 2.2 Свищи и пористость поверхности шва и подрезы;
 - 2.3 Непровары, расположенные в сечении сварного соединения;
 - 2.4 Пары, шлаковые и вольфрамовые включения, выявленные при дефектоскопии;
 - 2.5 Наплывы, прожоги и незапланированные кратеры;
- 3. На поверхности деталей не допускаются брызги металла от сварки.
- 4. При сборке заусеницы удалить, острые кромки затупить.
- 5. На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки.
- 6. Маслоотделитель испытывать на прочность давлением жидкости Рраб 4,8 МПа (48 кг / кв м) в течение 5 минут . Падение давления и деформация сосуда не допускаются.
- 7. Покрытие порошковое, цвет черный RAL 9005
- 8. *Размеры для справок.

				BC-OS-H3-42 00 000CB					
				Маслоотделитель BC-OS-H3-42		Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.			Дата		19 кг	1:9
Разраб.									
Проб.							Лист	Листов	1
Т. контр.							ТМ Бикул		
Гл. инж.									
Н. контр.									
Утв.					Копировал		Формат		