


V3R7M1 db80618


## Проверка Воздухоохладитель



Пользователь йй 12.08.2015

| ения °C -8,0<br>R404A              |
|------------------------------------|
| R404A                              |
|                                    |
|                                    |
| Стандарт                           |
| Стандарт                           |
|                                    |
| мендуемое расстояние между ламелям |
|                                    |
| m3/h 2250                          |
|                                    |

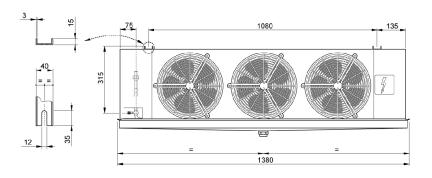



| Bec                          | kg    | 35,400                      |                           |      |       |
|------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------|------|-------|
| Внешняя поверхность          | m2    | 2,11                        | Внутренняя поверхность    | m2   | 21,83 |
| Входное подсоединение        |       | 1/2" SAE                    | Выходное подсоединение    |      | 22 mm |
| Мощность цикла               | dm3   | 4,23                        | Расстояние между ламелями | mm   | 3.5   |
| Нагнетательное подсоединение |       | 1" GAS                      |                           |      |       |
| Оттайка                      | ED    | Электрическийщая поглощение |                           | Watt | 1800  |
| Вентилятор                   | n.    | 3                           | Диаметр                   | mm   | 250   |
| Поток воздуха                | m3/h  | 2250                        | Выброс воздуха            | m    | 11,0  |
| Питание                      | V     | Standard                    | Скорость вентилятора      | rpm  | 1300  |
| Общая поглощение             | Α     | 1,41                        | Суммарная мощность        | Watt | 225   |
| Сумм Pwr.S.Lev. 10 m.        | dB(A) | 36                          |                           |      |       |